




- Caminho até chegar na tela que irá trabalhar:  
Módulo Estoque > Menu Estoque > Gerenc. De Consumo



- 1º No campo “Depósito” Informe o seu setor de trabalho (Farmácia ou Almoxarifado);
- 2º Clique no botão “Saída sem Solicitação”;

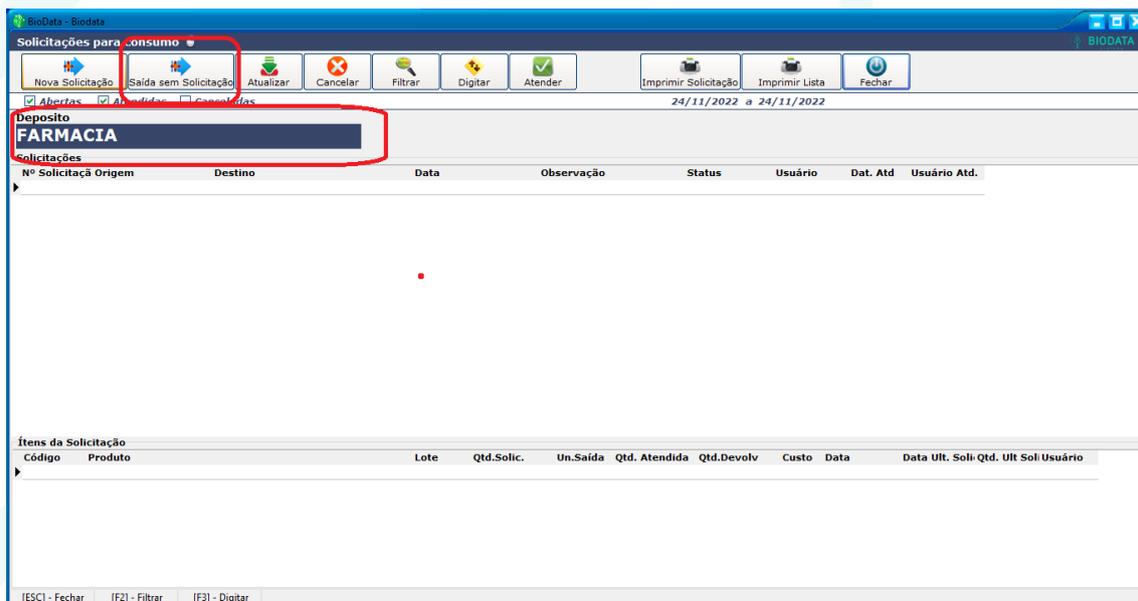



# BIODATA

SISTEMA

- 3º Pode informar a Data da saída do produto caso o lançamento não seja feito no mesmo dia da saída do estoque, por padrão, o sistema já traz preenchido o dia e a hora atual;
- 4º No campo Destino informe o setor para onde está sendo destinado os produtos;
- 5º Clique no botão "OK";

BioData - Biodata

Solicitação Consumo

Efetivar Fechar

Código Data 24/11/2022 08:53 Usuário @HENRIQUE Status

Origem **FARMACIA** Destino **SALA DE US**

Observação

OK

Produto Lote Validade

Saldo Atual 0,000 Última Solicitação 0,000

UN Entrada UN Saida Qtd 0,000

Incluir

Atenção: A quantidade deve ser referente a unidade de saída.  
Solicitação sujeita a nova checagem de saldo no momento da Efetivação

Ítems da Solicitação

Código	Produto	Lote	Qtd	Un.Saída	Data	Custo	Data
--------	---------	------	-----	----------	------	-------	------

[ESC] - Sair



# BIODATA

SISTEMA

6º Informe o produto, caso o mesmo esteja configurado para controlar a validade informe também o lote (este campo pode ser pesquisado com um \* e Enter no teclado, será mostrado todos os lotes com saldo do produto informado);

7º Informe a quantidade de saída;

8º Clique no botão “Incluir”;

BioData - Biodata

Solicitação Consumo

Efetivar Fechar

Código 106 Data 24/11/2022 08:53 Usuário @HENRIQUE Status PENDENTE

Origem FARMACIA Destino SALA DE US

Observação

Produto DIPIRONA Lote 20J0361 Validade 07/10/2022

Saldo Atual 2,00 Última Solicitação 26/08/2022 17:27 1,00

UN Entrada Caixa UN Saída Unidade Qtd 2

Incluir Excluir

Atenção: A quantidade deve ser referente a unidade de saída.  
Solicitação sujeita a nova checagem de saldo no momento da Efetivação

Ítems da Solicitação

Código	Produto	Lote	Qtd	Un.Saída	Data	Custo	Data

[ESC] - Sair

Obs.: Caso tenha saído mais de um produto, repita os passos 6 e 7, até incluir todos os produtos;

BioData - Biodata

Solicitação Consumo

Efetivar Fechar

Código 106 Data 24/11/2022 08:53 Usuário @HENRIQUE Status PENDENTE

Origem FARMACIA Destino SALA DE US

Observação

Produto Lote Validade

Saldo Atual 0,000 Última Solicitação

UN Entrada UN Saída Qtd 0,000

Incluir Excluir

Atenção: A quantidade deve ser referente a unidade de saída.  
Solicitação sujeita a nova checagem de saldo no momento da Efetivação

Ítems da Solicitação

Código	Produto	Lote	Qtd	Un.Saída	Data	Custo	Data
319	DIPIRONA	20J0361	2,00	Unidade	24/11/2022 08:59:54,7	26/08	

[ESC] - Sair



# BIODATA

SISTEMA

9º Para Finalizar clique no Botão “Efetivar”

The screenshot shows the 'Solicitação Consumo' window in the BioData system. At the top, there are two buttons: 'Efetivar' (with a green checkmark icon) and 'Fechar' (with a power icon). A green arrow points to the 'Efetivar' button. Below the buttons, the form contains the following fields:

- Código: 06
- Data: 24/11/2022 08:53
- Usuário: @HENRIQUE
- Status: ABERTA
- Destino: SALA DE US
- Produto: (empty)
- Lote: (empty)
- Validade: / /
- Saldo Atual: 0,000
- Ultima Solicitação: (empty)
- UN Entrada: (empty)
- UN Saída: (empty)
- Qtd: 0,000

Below these fields, there are two buttons: 'Incluir' (with a plus icon) and 'Excluir' (with a minus icon). A red warning message is displayed:

**Atenção: A quantidade deve ser referente a unidade de saída.  
Solicitação sujeita a nova checagem de saldo no momento da Efetivação**

The 'Ítems da Solicitação' table is shown below:

Código	Produto	Lote	Qtd	Un.Saída	Data	Custo	Data
319	DIPIRONA	20J0361	2,00	Unidade	24/11/2022 08:59:54,7		26/08

At the bottom of the window, there is a status bar with the text '[ESC] - Sair'.